

# Systematiskt brandskyddsarbete

## Nivå 3: Låg

### Dagis

Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett dagis. Exemplet är baserat på material framarbetat av Malmö Brandkår. För mer information gå in på hemsidan [www.malmo.se](http://www.malmo.se) och gå in under rubriken Trygghet och säkerhet.

För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp kan vara:

- Åtgärder vid brand
- Uppsamlingsplats vid utrymning
- Brandskyddsansvarig
- Fastighetsansvarig
- Brandskyddsregler och Kontroller
- Utbildning och Övning

Listor på genomförda utbildningar och övningar tillkommer. Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning, se exempel.

Brandskyddsinformationen placeras förslagsvis bredvid utrymningsplanen vid entrén samt hos den brandskyddsansvarige. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig för alla som berörs av den.

Ladda gärna ner filen, ändra och fyll i så att det passar just Er verksamhet. Spara det sedan exempelvis i en katalog med namnet Brandskydd alternativt Säkerhet.

Lycka till!


## BRANDSKYDDSINFORMATION FÖR DAGISET LEKSTUGAN

- Vid Brand:** Utrym byggnaden.  
Larma Brandkår via SOS 112.  
Om möjligt släck branden, annars stäng dörren.  
Möt brandkåren.
- Uppsamlingsplats:** Gräsmattan vid lekplatsen
- Brandskyddsansvarig:** Gunnel Gunnelsson, föreståndare, tfn: 123  
**Fastighetsansvarig:** Stensons fastighets AB tfn: 321  
Lars kvist, fastighetsskötare tfn: 070-321
- Brandskyddsregler:**
- Dagligen:** Vid hemgång ska huvudbrytare för spis och köks-  
utrustning slås ifrån samt branddörren mellan  
Rådjuret och Vargen stängas. Vidare ska torktumlare  
och torkskåp stängas av.  
Ansvarig: Kvällspersonalen.
- Var 3:e månad:** Kontrollera att utrymningsvägarna och  
handbrandsläckarna ej är blockerade. Prov av  
brandvarnare.  
Ansvarig: Gunnel Gunnelsson
- Årligen:** Extern besiktning av handbrandsläckare.  
Byte av batteri på brandvarnare.  
En utrymningsövning genomförs.  
Ansvarig: Gunnel Gunnelsson
- Vart 4:e år:** Regelbunden brandsyn.  
All personal går en utbildning i allmän brandkunskap.

Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen samt att informera tillfällig personal i samband med dennes arbetsstart.

# UTRYMNINGSPLAN

## Dagiset Lekstugan

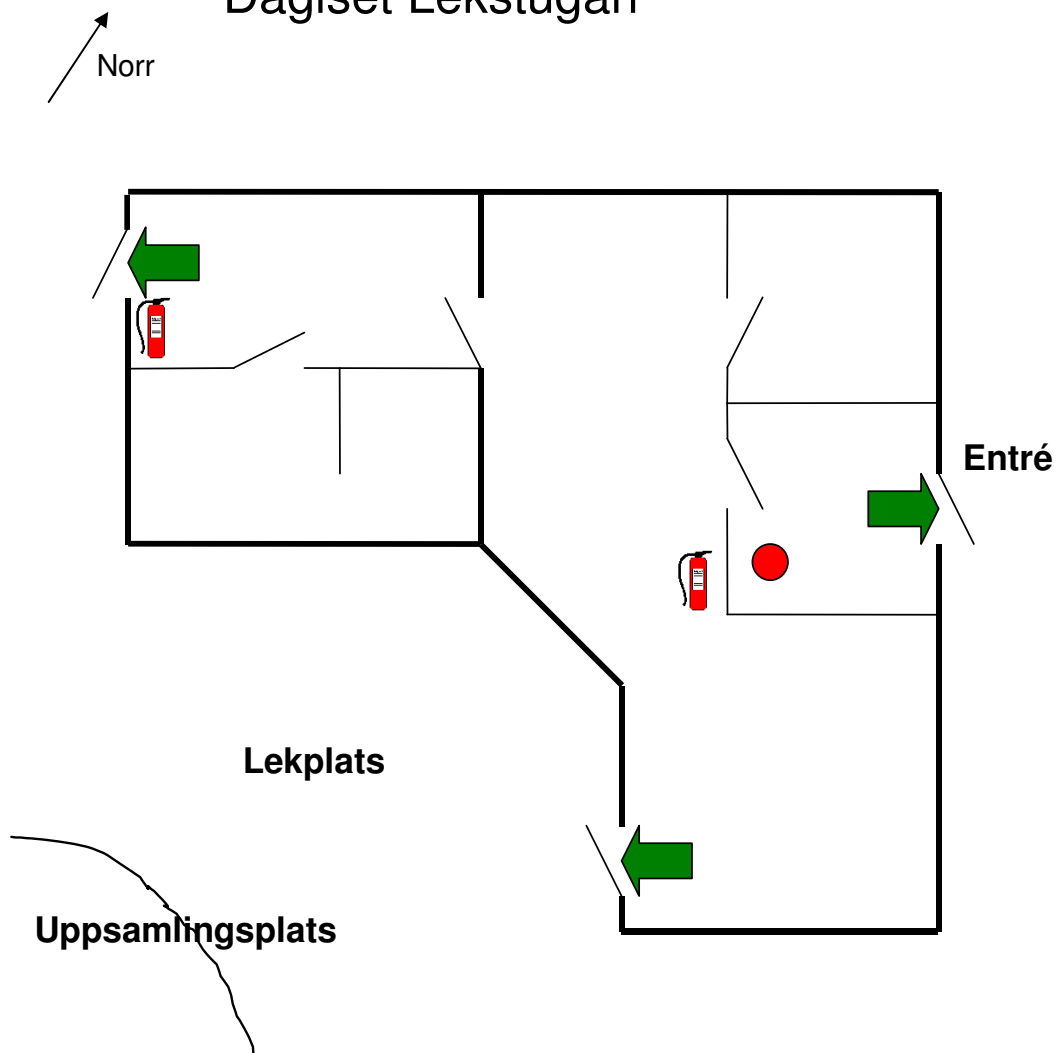

**Åtgärd vid brand:**

**Larmnummer till SOS:**

**Teckenförklaring:**

**Rädda Larma Släck**

**112**

 **Tavlans placering**

 **Utrymningsväg/Nödutgång**

 **Handbrandsläckare**